

**Commission de Suivi de Site**

***21 novembre 2017***

**BILAN DU 1<sup>ER</sup> SEMESTRE 2017**

**FONCTIONNEMENT DE  
L'INSTALLATION**





# Fonctionnement de l'installation


## 1<sup>er</sup> semestre 2017

- 1<sup>er</sup> Semestre 2017 :
  - Fonctionnement de l'ensemble des installations (Tri / Unité de Valorisation Organique / Unité de Valorisation Energétique)
  - Globalement, stabilité des apports de déchets
  - Arrêt Technique programmé UVE pour maintenance préventive sur le mois d'avril (arrêt Ligne 2 du 2 avril au 3 mai, dont arrêt commun du 2 au 8 avril)
- Début de la réception de déchets tiers sur le CTM à partir du juin 2017, suite à l'autorisation du Préfet du 12 avril 2017



# Réception des déchets

## 1<sup>er</sup> semestre 2017

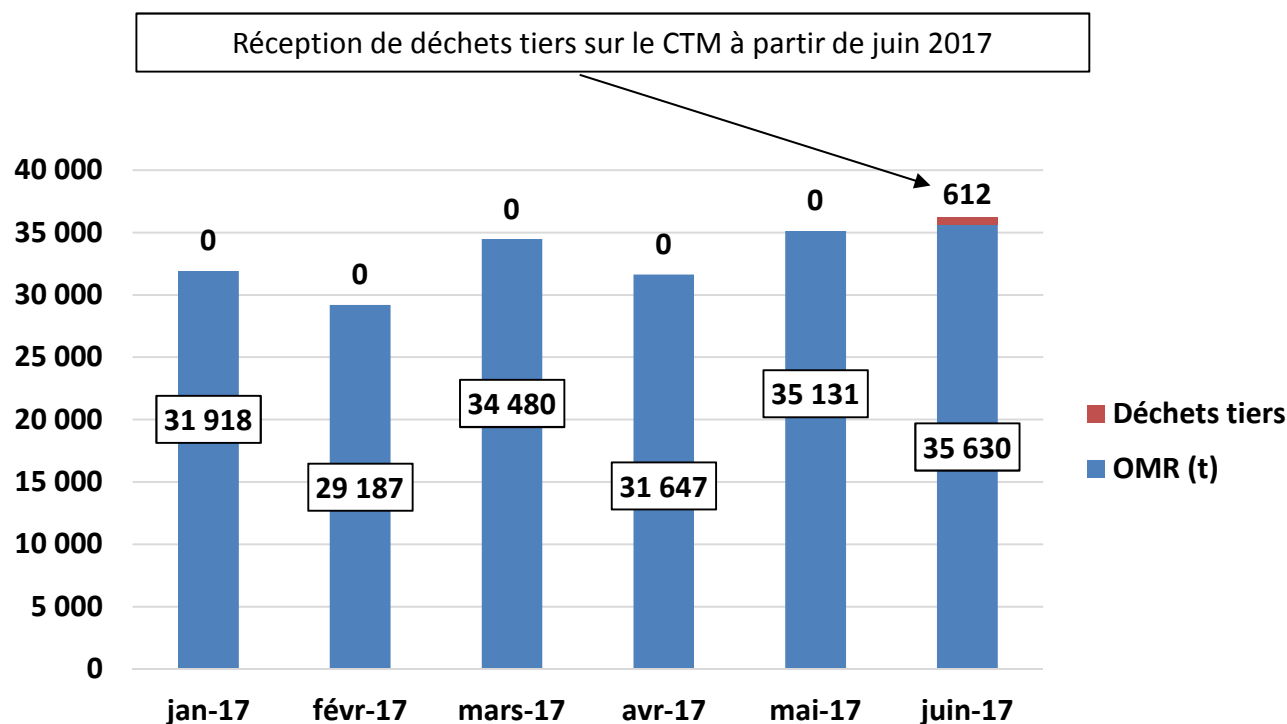

*Tonnages mensuels de déchets reçus sur le CTM (en tonnes) - 1<sup>er</sup> semestre 2017*


*Total OMR reçues au 1<sup>er</sup> semestre 2017 : 197 992 t*

*Total déchets tiers reçus au 1<sup>er</sup> semestre 2017 : 612 t*

*Total déchets reçus au 1<sup>er</sup> semestre 2017 : 198 604 t*



# Centre de tri primaire 1<sup>er</sup> semestre 2017

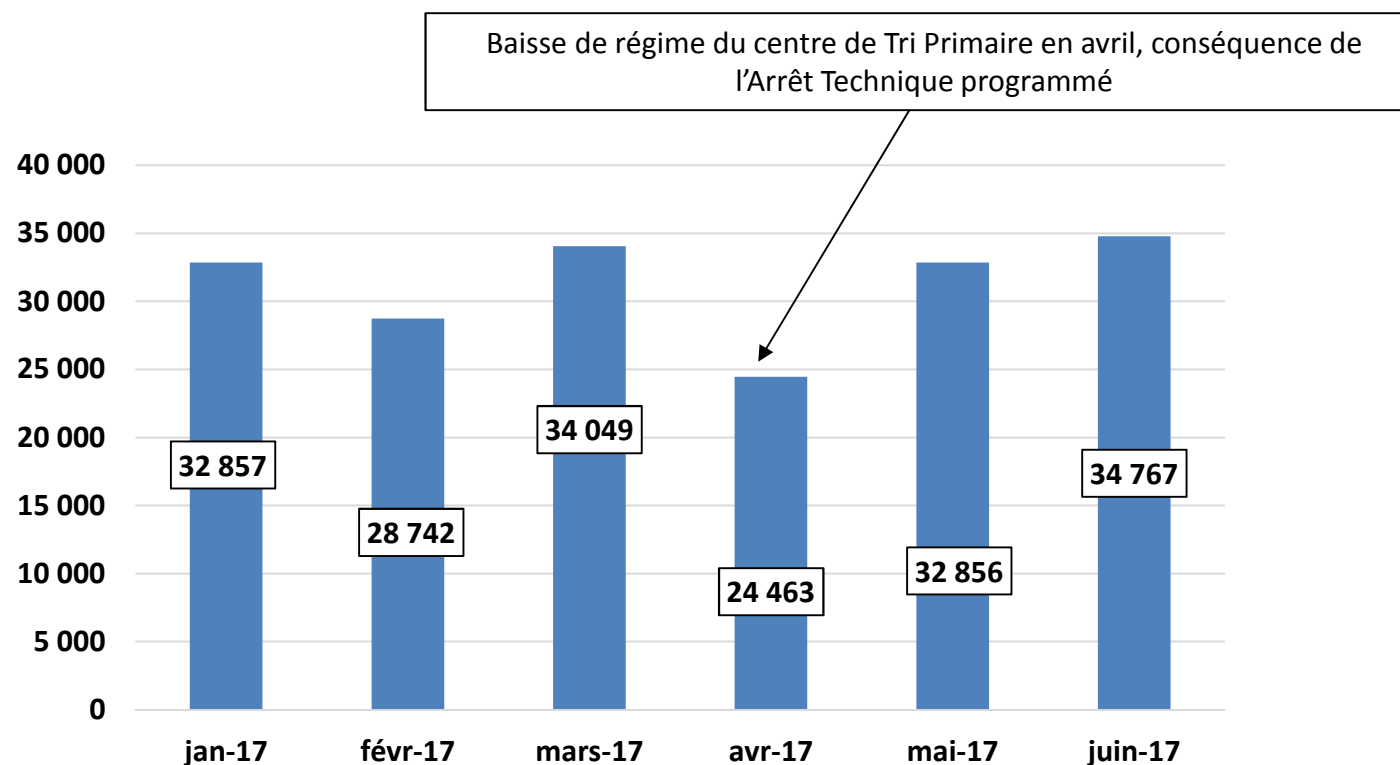


*Tonnages mensuels d'OMR en entrée du centre de tri primaire (en tonnes) - 1<sup>er</sup> semestre 2017*

*Total OMR en entrée du centre de tri primaire au 1<sup>er</sup> semestre 2017 : 187 734 t*



# Centre de tri primaire 1<sup>er</sup> semestre 2017

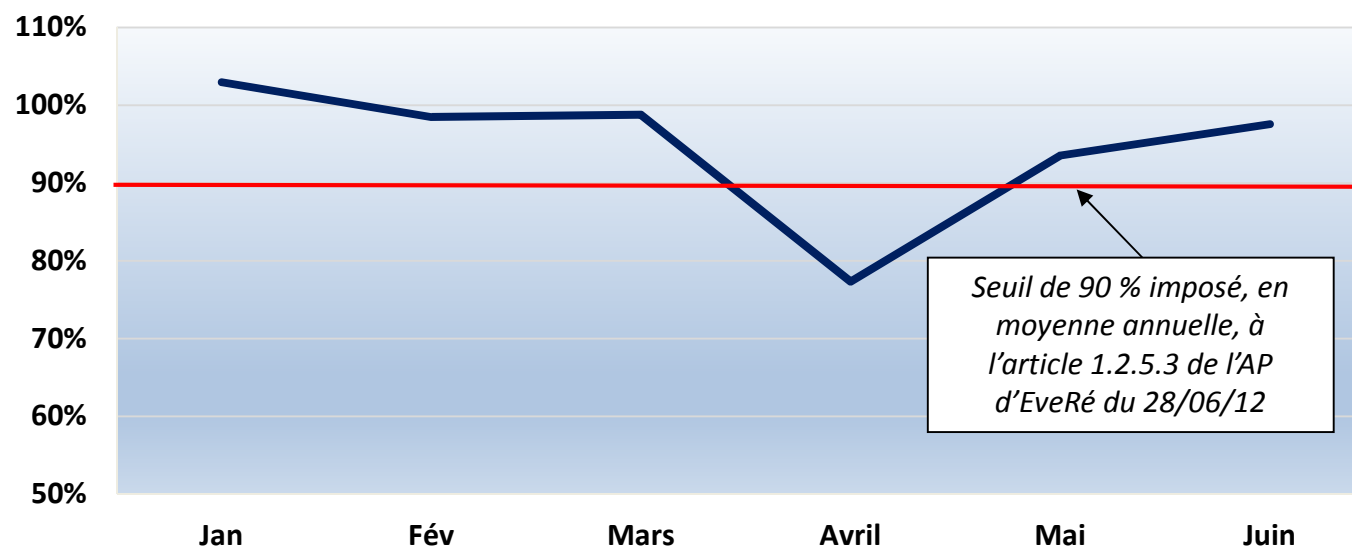

*Evolution du ratio « OMR passées par le centre de tri / OMR reçues » - 1<sup>er</sup> semestre 2017*


*Ratio moyen de 94,8 % sur le 1<sup>er</sup> semestre 2017*

***A l'échelle du 1<sup>er</sup> semestre, ratio conforme au ratio minimum de 90 % en moyenne annuelle fixé par l'AP du 28/06/12***



# Unité de Valorisation Organique

## 1<sup>er</sup> semestre 2017

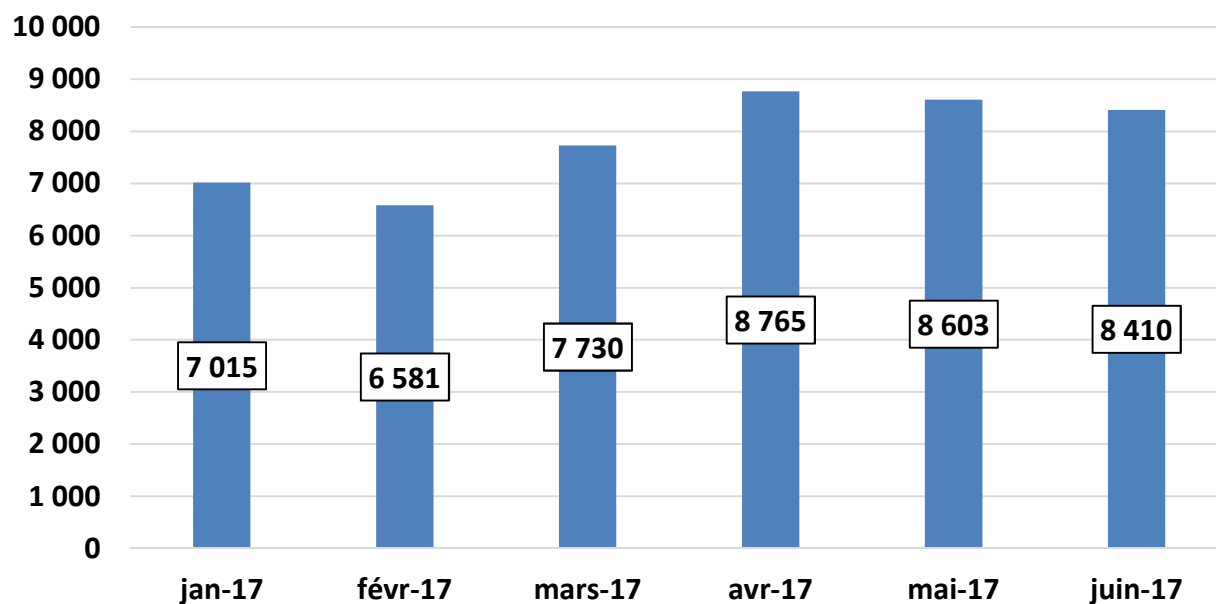

*Entrées mensuelles dans l'Unité de Valorisation Organique (en tonnes)*  
*1<sup>er</sup> semestre 2017*


*Total déchets en entrée UVO au 1<sup>er</sup> semestre 2017 : 47 104 t*





# Unité de Valorisation Organique

## 1<sup>er</sup> semestre 2017

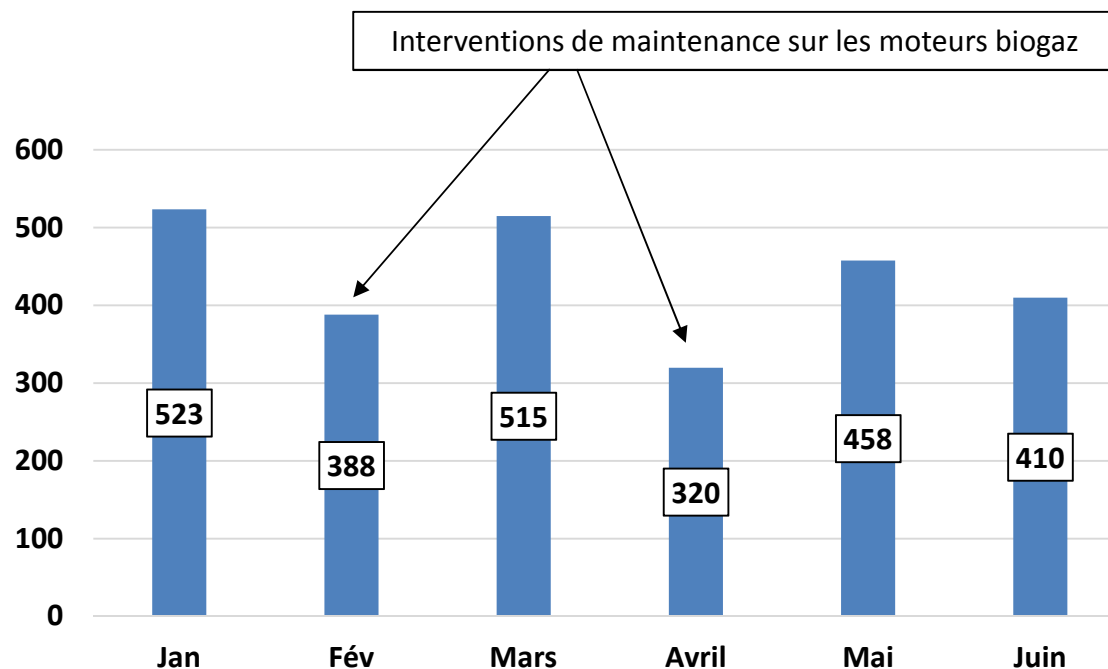


*Production et vente mensuelles d'électricité de l'Unité de Valorisation Organique (en MWh)  
1<sup>er</sup> semestre 2017*

*Total production/vente électricité UVO au 1<sup>er</sup> semestre 2017 : 2 613 MWh*



# Unité de Valorisation Energétique

## 1<sup>er</sup> semestre 2017

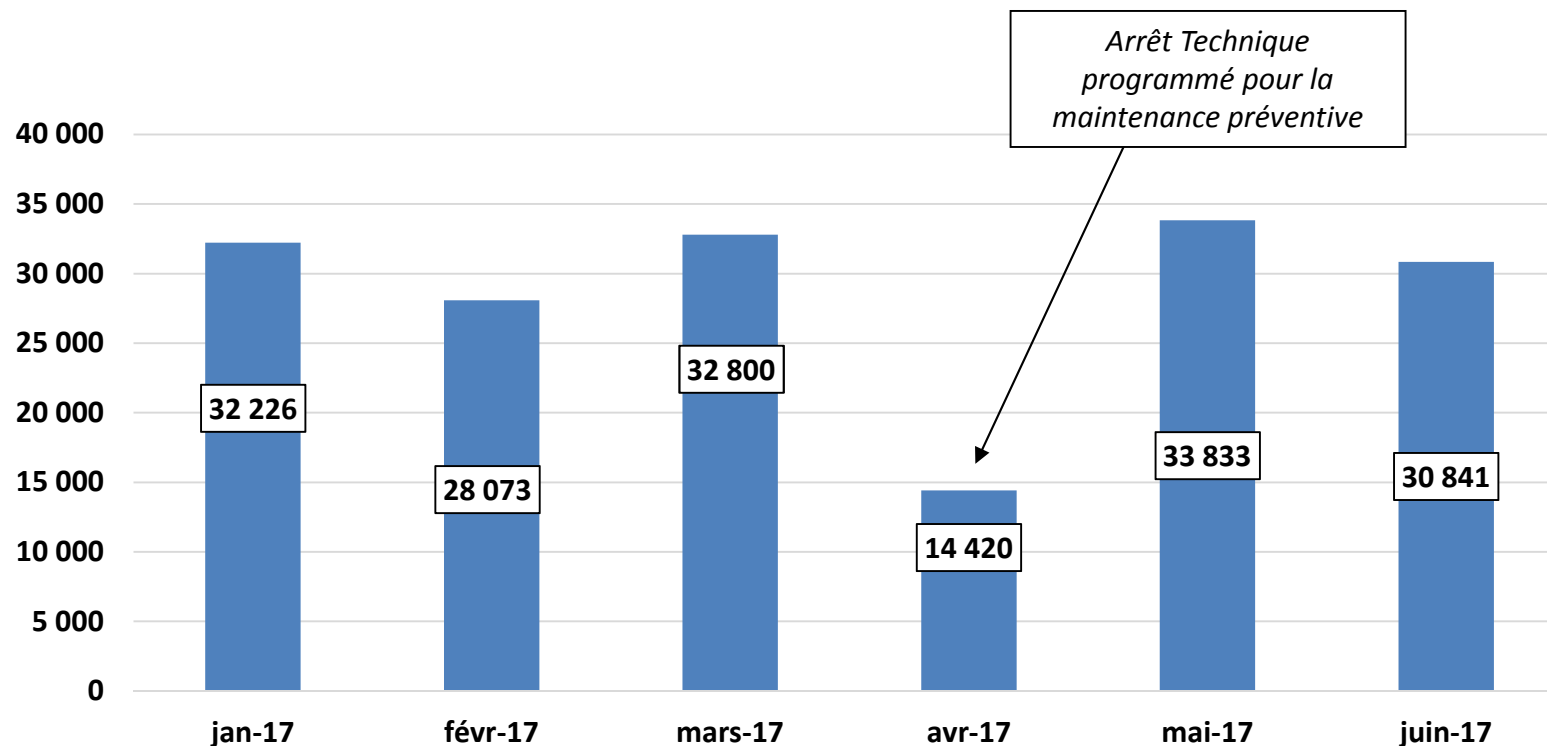

*Tonnages mensuels de déchets en entrée de l'Unité de Valorisation Energétique (en tonnes)*  
*1<sup>er</sup> semestre 2017*


*Total déchets en entrée UVE au 1<sup>er</sup> semestre 2017 : 172 193 t*





# Unité de Valorisation Energétique

## 1<sup>er</sup> semestre 2017

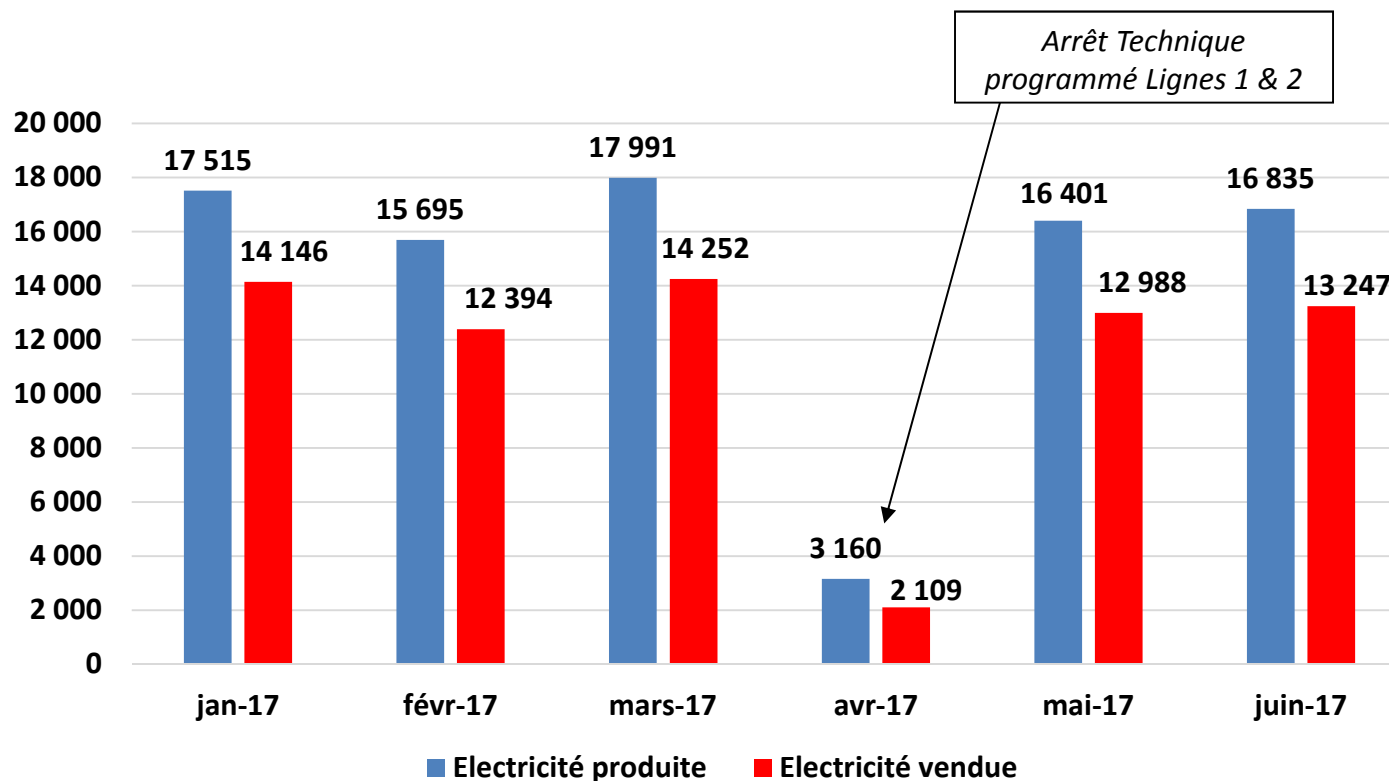

*Production et vente mensuelles d'électricité de l'Unité de Valorisation Energétique (en MWh)  
1<sup>er</sup> semestre 2017*

*Total production électricité au 1<sup>er</sup> semestre 2017 : 87 597 MWh*

*Total vente électricité au 1<sup>er</sup> semestre 2017 : 69 136 MWh*



# Point sur le fonctionnement de l'UVE

## 1<sup>er</sup> semestre 2017

### Ligne 1 UVE

Dates	Evènements de fonctionnement
26/01/17 - 28/01/17	Arrêt Ligne 1 pour remplacement barreaux de grille
02/04/17 - 08/04/17	Arrêt technique programmé Ligne 1 pour maintenance préventive (arrêt commun)
13/06/17 - 14/06/17	Arrêt Ligne 1 pour reprise d'une fuite vapeur sur bride de débitmètre sortie chaudière
20/06/17 - 23/06/17	Arrêt Ligne 1 pour remplacement barreaux de grille



# Point sur le fonctionnement de l'UVE 1<sup>er</sup> semestre 2017

## Ligne 2 UVE

Dates	Evènements de fonctionnement
02/02/17 - 04/02/17 12/02/17 - 15/02/17	Arrêts Ligne 2 pour reprise de fuites chaudière sur tubes 1 <sup>er</sup> parcours (programmation remplacement complet du panneau à l'arrêt technique programmé d'avril)
11/03/17 - 19/03/17	Arrêt Ligne 2 pour reprise d'une fuite chaudière sur tubes 1 <sup>er</sup> parcours (programmation remplacement complet du panneau à l'arrêt technique programmé d'avril)
02/04/17 - 03/05/17	Arrêt technique annuel programmé Ligne 2 pour maintenance préventive (avec notamment remplacement complet des panneaux chaudières identifiés)
08/05/17 - 12/05/17	Arrêt Ligne 2 pour intervention sur fuite dans économiseur